


瓦斯鋼瓶

安全管理

鋼瓶護圈鋼印

國內容器製造廠名稱 或進口廠名稱	
試驗壓力	鋼瓶淨重
型式認可證書字號 (正字0000000)	
容器編號12碼，分兩排 (廠商代號、製造年份)	
容器編號12碼，分兩排 (流水號)	

瓶身應標註販售業者
名稱、電話

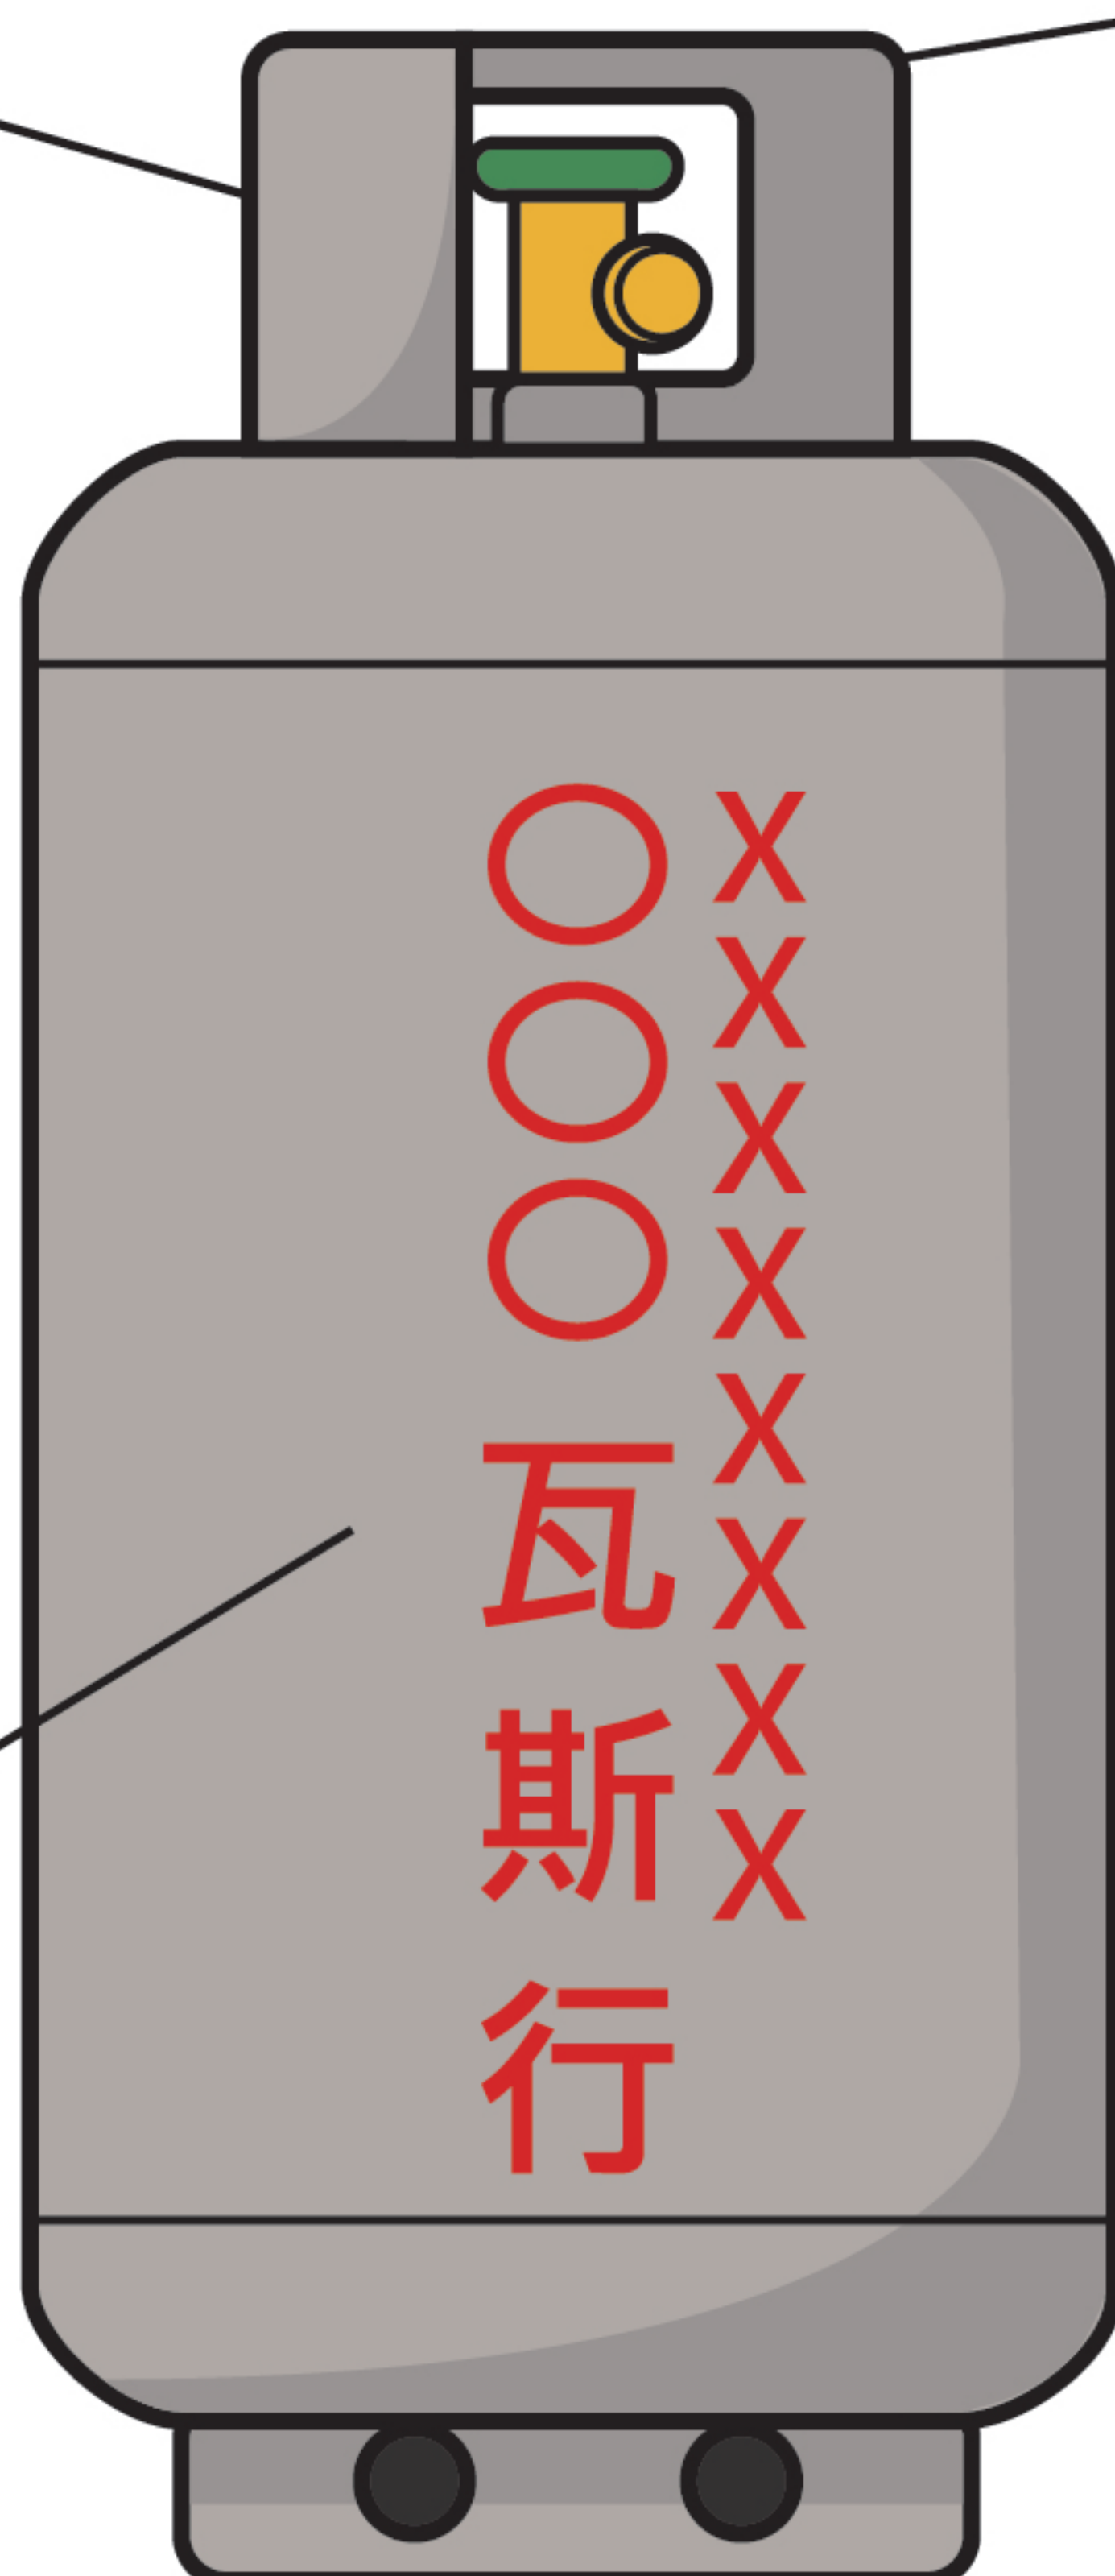

出廠個別認可標示

液化石油氣容器認可合格標示 (專業機構標識) (本部委託之專業機構名稱) BK00000001檢查碼	
下次檢驗期限	容器規格
年 月 日	容器實重 公斤 (含閥)
容器號碼	製造廠代號 公斤
出廠耐壓試驗日期 年 月 日	
1. 放置於室外通風處，避免日曬。 2. 應與爐具保持適當之距離。 3. 瓦斯洩漏，立即關閉開關，勿操作任何電器。 4. 拒絕使用逾期未檢驗瓦斯桶。 5. 檢舉不法或緊急事故，請撥119。	

定期檢驗合格標識

液化石油氣容器定期檢驗合格標示 內政部消防署印製 AJ00000001檢查碼	
下次檢驗期限	容器規格 公斤
年 月 日	容器實重 公斤 (含閥)
容器號碼	檢驗場代號
出廠耐壓試驗日期 年 月 日	定期檢驗日期 年 月 日
1. 放置於通風處，避免日曬。 2. 應與爐具保持適當之距離。 3. 瓦斯洩漏，立即關閉開關，勿操作任何電器。 4. 拒絕使用逾期未檢驗瓦斯桶。 5. 檢舉不法或緊急事故，請撥119。 0.00印製000萬張	

注意事項

※鋼瓶不可橫放



※禁止火源靠近鋼瓶



※瓦斯洩漏應

- 1.立即疏散人員
- 2.關閉瓦斯開關
- 3.切勿啟動電器設備
- 4.通知消防人員



※加強鋼瓶固定

※避免陽光直接曝曬鋼瓶
※放置通風處

