


# 液化石油氣鋼瓶安全作業程序

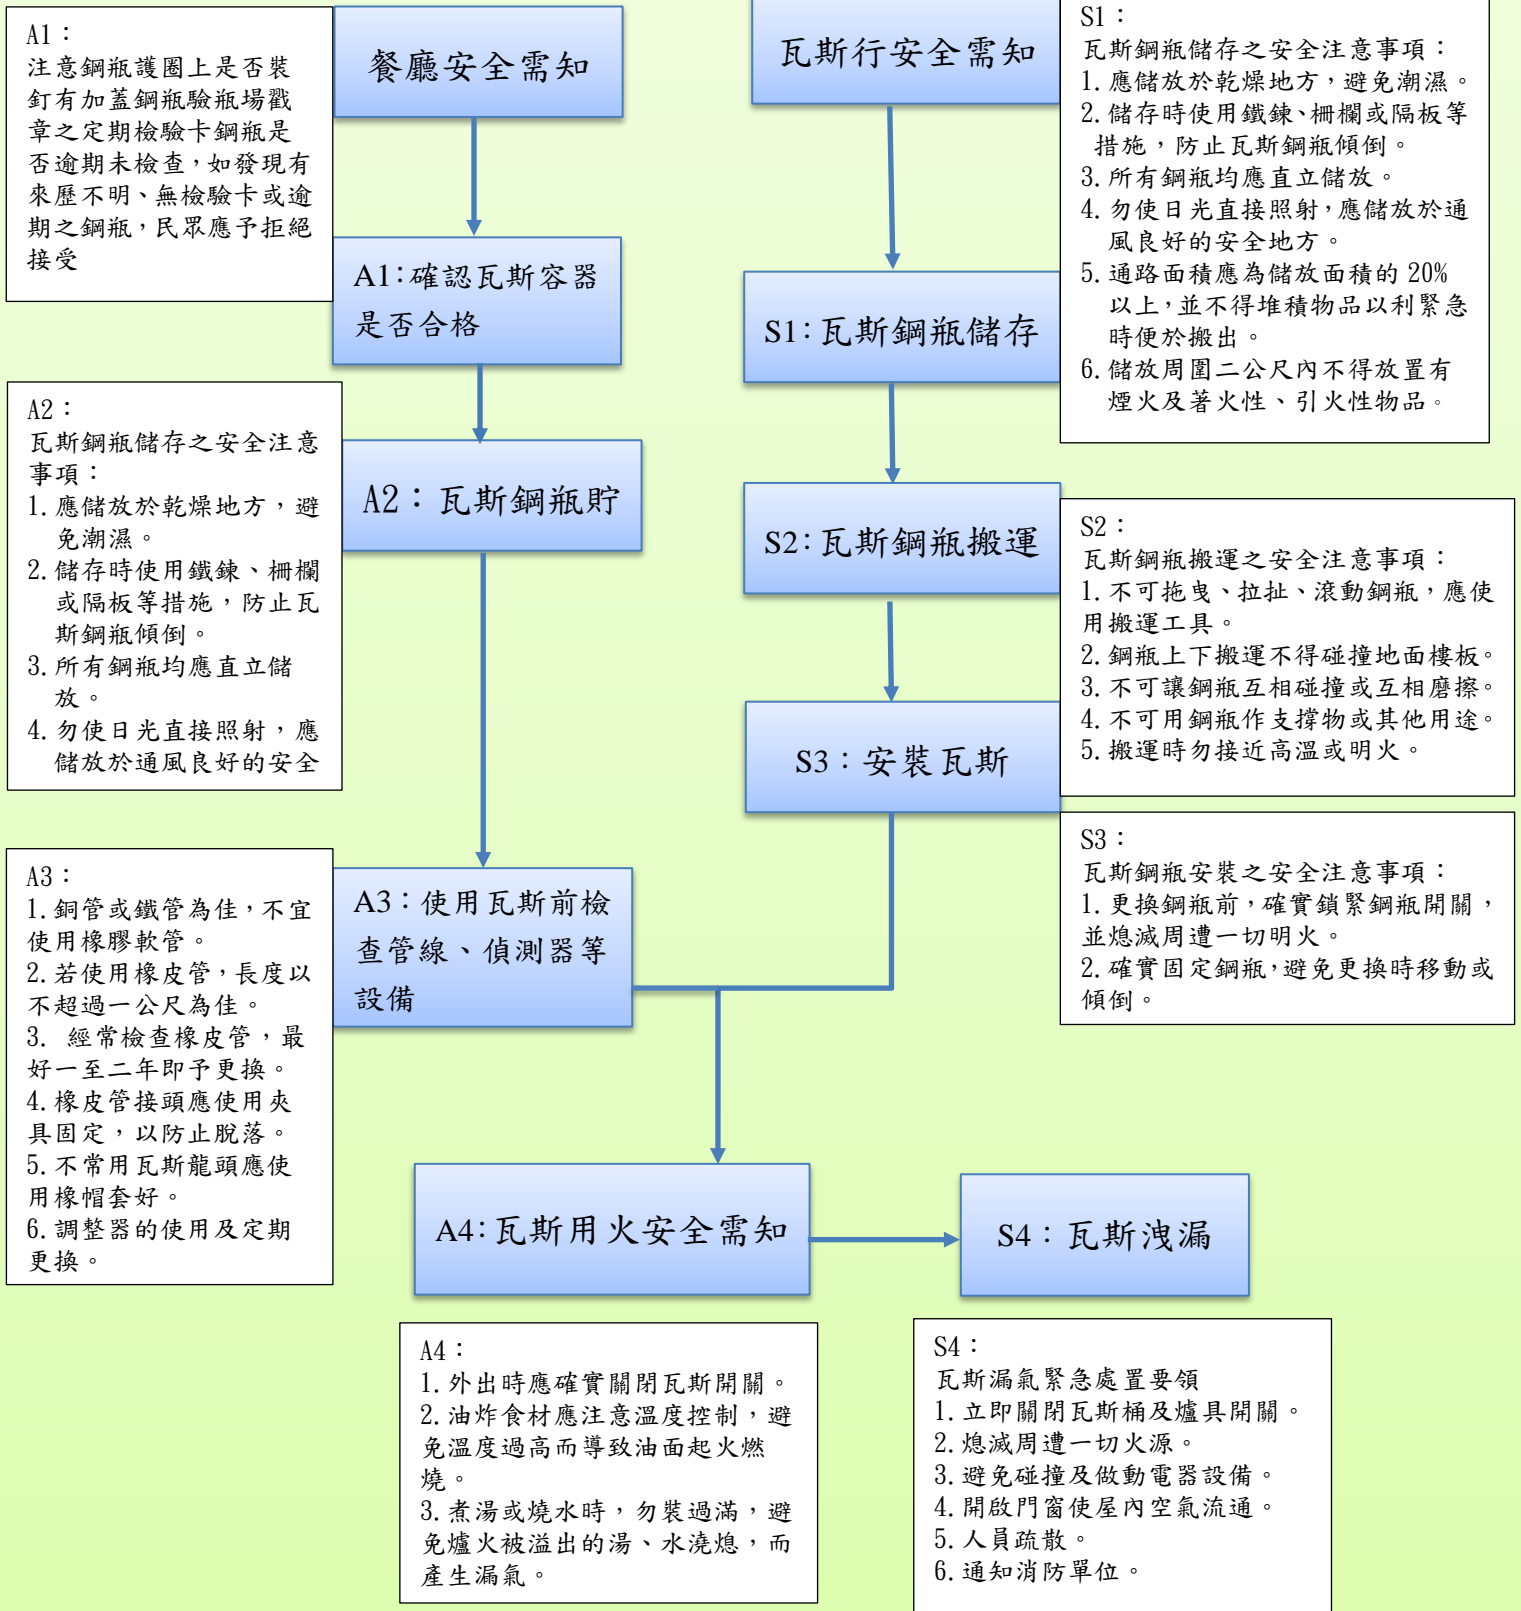

## 餐廳安全需知

A1: 注意鋼瓶護圈上是否裝釘有加蓋鋼瓶驗瓶場戳章之定期檢驗卡鋼瓶是否逾期未檢查, 如發現有來歷不明、無檢驗卡或逾期之鋼瓶, 民眾應予拒絕接受

A1: 確認瓦斯容器是否合格

A2: 瓦斯鋼瓶儲存之安全注意事項:  
 1. 應儲放於乾燥地方, 避免潮濕。  
 2. 儲存時使用鐵鍊、柵欄或隔板等措施, 防止瓦斯鋼瓶傾倒。  
 3. 所有鋼瓶均應直立儲放。  
 4. 勿使日光直接照射, 應儲放於通風良好的安全

A2: 瓦斯鋼瓶貯

A3: 1. 鋼管或鐵管為佳, 不宜使用橡膠軟管。  
 2. 若使用橡皮管, 長度以不超過一公尺為佳。  
 3. 經常檢查橡皮管, 最好一至二年即予更換。  
 4. 橡皮管接頭應使用夾具固定, 以防止脫落。  
 5. 不常用瓦斯龍頭應使用橡帽套好。  
 6. 調整器的使用及定期更換。

A3: 使用瓦斯前檢查管線、偵測器等設備

A4: 瓦斯用火安全需知

A4: 1. 外出時應確實關閉瓦斯開關。  
 2. 油炸食材應注意溫度控制, 避免溫度過高而導致油面起火燃燒。  
 3. 煮湯或燒水時, 勿裝過滿, 避免爐火被溢出的湯、水澆熄, 而產生漏氣。

## 瓦斯行安全需知

S1: 瓦斯鋼瓶儲存之安全注意事項:  
 1. 應儲放於乾燥地方, 避免潮濕。  
 2. 儲存時使用鐵鍊、柵欄或隔板等措施, 防止瓦斯鋼瓶傾倒。  
 3. 所有鋼瓶均應直立儲放。  
 4. 勿使日光直接照射, 應儲放於通風良好的安全地方。  
 5. 通路面積應為儲放面積的 20% 以上, 並不得堆積物品以利緊急時便於搬出。  
 6. 儲放周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品。

S1: 瓦斯鋼瓶儲存

S2: 瓦斯鋼瓶搬運之安全注意事項:  
 1. 不可拖曳、拉扯、滾動鋼瓶, 應使用搬運工具。  
 2. 鋼瓶上下搬運不得碰撞地面樓板。  
 3. 不可讓鋼瓶互相碰撞或互相磨擦。  
 4. 不可用鋼瓶作支撐物或其他用途。  
 5. 搬運時勿接近高溫或明火。

S2: 瓦斯鋼瓶搬運

S3: 安裝瓦斯

S3: 瓦斯鋼瓶安裝之安全注意事項:  
 1. 更換鋼瓶前, 確實鎖緊鋼瓶開關, 並熄滅周遭一切明火。  
 2. 確實固定鋼瓶, 避免更換時移動或傾倒。

S4: 瓦斯洩漏

S4: 瓦斯漏氣緊急處置要領  
 1. 立即關閉瓦斯桶及爐具開關。  
 2. 熄滅周遭一切火源。  
 3. 避免碰撞及做動電器設備。  
 4. 開啟門窗使屋內空氣流通。  
 5. 人員疏散。  
 6. 通知消防單位。